

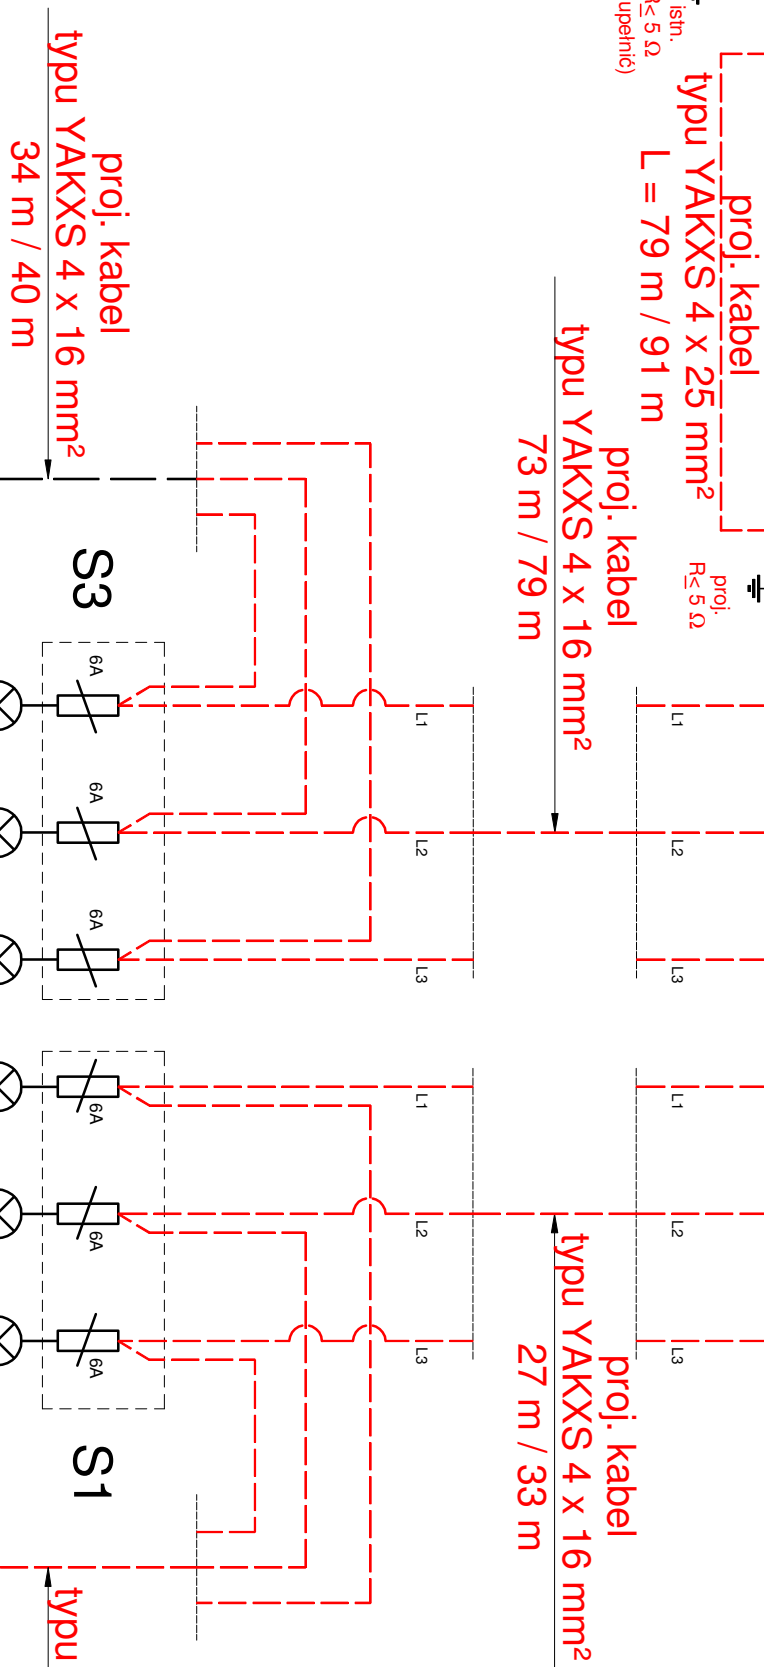




ZK nr 06Z01863

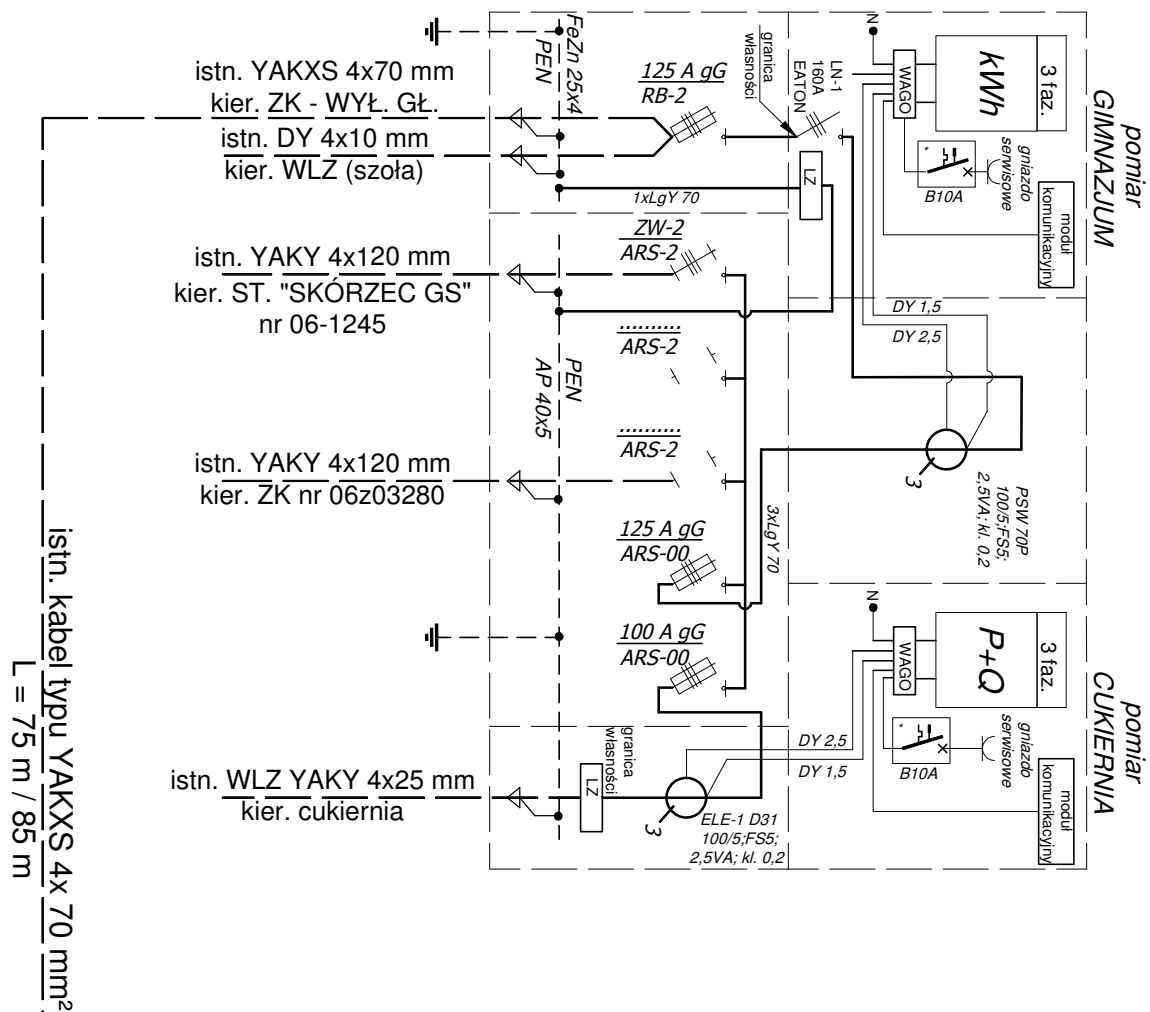

<p>OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:</p> <p>Skórzec ul. Siedlecka gm. Skórzec - Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV - kablowej linii oświetlenia boiska rekreacyjnego ze słupami i szafką S.O.</p>		
<p>INWESTOR:</p> <p>Gmina Skórzec</p> <p>ul. Siedlecka 3 08-114 Skórzec</p>		
<p>ZAKRES OPRACOWANIA:</p> <p>Projektowany schemat zasilania</p>		<p>SKALA</p> <p>1:500</p>
<p>ZESPÓŁ AUTORSKI</p> <p>Projektant:</p> <p>inż. Mariusz Mościcki</p> <p>Upr. bud. bez ogr. w specj. elektrycznej IMAZ/0541/PWOE/06</p>	<p>PODPISY</p>	<p>BRANŻA</p> <p>elektryczna</p>
<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. Grzegorz Wiśniewski</p> <p>Upr. bud. bez ogr. w specj. elektrycznej IMAZ/0541/PWOE/14</p>	<p>DATA</p> <p>12. 2020 r.</p>	<p>BricsCad V13</p> <p>Gstar Cad 2019</p>

- Rysunek nie służy do wytyczania urządzeń w terenie
- Układ sieci: 10 kV - TN-C
- Dodatkowa ochrona od porażenia - szybkie samoczynne wyłączenia zasilania

- Układ sieci nN 0,4 kV - TN-C

- Dodatkowa ochrona od porażen - szybkie samoczynne wyłączenia zasilania